เอกสารประกอบการจ้างซ่อมบำรุงรักษา

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร
รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

ลำดับ	ผนวก	รายการ	หมายเหตุ
๑	ก	รายการข้อมูลประกอบการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงรักษา	๗
๒	ข.	บัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ	๑
๓	ค.	รายการประมาณการจ้างซ่อมบำรุงรักษา	๑
๔	ง.	รายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษา	๒
๕	จ.	รายการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ	๒
๖	ฉ.	การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน	๑
๗	ช.	เงื่อนไขในการเสนอราคา	๑

<u>รายการข้อมูลประกอบการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงรักษา</u>

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

๑. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู. แบบ Wall Type จำนวน ๓๗ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๖๒๙,๐๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๖,๐๐๐ บีทียู. แบบ Wall Type จำนวน ๑๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๒๓๓,๒๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๓. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบ Wall Type จำนวน ๕ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๑๑๓,๐๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๔. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู. แบบ Wall Type จำนวน ๕๖ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๑,๔๑๖,๘๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๕. ชื่อพัสดุ....

๕. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู แบบ Wall Type จำนวน ๒ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๖. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๒๗,๘๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๗. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู. แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๕ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๘. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๔ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๑๕๘,๘๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๙. ชื่อพัสดุ...

๙. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๕ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๒๓๐,๕๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๐. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๑๓ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน ๗๒๖,๗๐๐.- บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๑. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๒. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๘๐,๐๐๐ บีทียู แบบต่อท่อส่งลม จำนวน ๒ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๓. ชื่อพัสดุ...

๑๓. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๔๘๐,๐๐๐ บีทียู แบบต่อท่อส่งลม จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๔. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ/ขนาด ๖๐๐,๐๐๐ บีทียู แบบต่อท่อส่งลม จำนวน ๒ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๕. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๔๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๖. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๕๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๗. ชื่อพัสดุ...

๑๗. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๕๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๘. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๓๘๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๑๙. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๕๘๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๐. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๔๙๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๑. ชื่อพัสดุ...

๒๑. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๕๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๒. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๖๐๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๓. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (ระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ)
ยี่ห้อ/ขนาด ๔๐๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๔. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (Heat Recovery Unit)
ยี่ห้อ/ขนาด ๑๑.๒ kW. จำนวน ๔ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๕. ชื่อพัสดุ...

๒๕. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (Heat Recovery Unit)
ยี่ห้อ/ขนาด ๙.๗ kW. จำนวน ๓ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

๒๖. ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (Heat Recovery Unit)
ยี่ห้อ/ขนาด ๒๙.๓ kW. จำนวน ๖ เครื่อง
สถานที่ติดตั้ง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.
ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี พ.ศ. อายุบริภัณฑ์ ปี
ราคาปัจจุบัน - บาท
หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่(กพย.ฯ) หมายเลข ชย.ทอ.
ประวัติการซ่อมระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อม

ผู้ตรวจ
ร.ต. [signature]
นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.
๑๗ ส.ค.๖๖

ผนวก ข.

บัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ

ผจง.ฯ ที่

กรง.ฯ ที่

ชย.ทอ.ที่

ผอ.กรง.ฯ น.อ.จารุ จารุจันทร

หน.ผจง.ฯ น.อ.เทพนิมิต สิทธิศักดิ์

รอง หน.ผจง.ฯ

เลขงาน

ประเภทงาน จ้างซ่อม

ชื่องาน งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

สถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

สัญลักษณ์ จัดจ้าง

ผู้ประมาณการ น.อ.เจริญศักดิ์ เจือกโว้น

ลำดับ	ชื่อ	หน่วยนับ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	น้ำยาล้างคอยล์ของเครื่องปรับอากาศ	ลิตร	84	280	23,520			23,520	
2	ค่าแรงงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เดือน	12			62,205	746,460	746,460	
รวม 2 รายการเป็นเงิน					23,520		746,460	769,980	

ผู้ตรวจ

ร.ต. [illegible]

นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.

๑๙ ส.ค.๖๖

ผนวก ค.

<u>รายการประมาณการจ้างซ่อมบำรุงรักษา</u>

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

และอาคารบริวาร รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์	23,520.00	
2	ค่าแรงงานการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	746,460.00	
	รวมเป็นเงิน	769,980.00	
3	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	53,898.60	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	823,878.60	
	คิดเป็นราคากลาง	823,800.00	

ผู้ตรวจ

ร.ต. (ว นิ่มหนะ

นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.

๑๘ ส.ค.๖๖

<u>รายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษา</u>

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร

รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

การปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด โดยการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่มาดังนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมจำนวน ๑ คน และช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญงานอีกไม่ต่ำกว่า ๓ คน พร้อมลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการเข้าซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือน และบันทึกรายงานการซ่อมบำรุงรักษาประจำเดือนของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๔ ของผนวกนี้ อีกจำนวน ๖ ชุด โดยมีรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงดังต่อไปนี้

๑. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน<u>เดือนตุลาคม</u> ผู้รับจ้างต้อง

๑.๑ ล้างทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของ CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT ด้วยน้ำยาล้างคอยล์ของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีด

๑.๒ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งของ FAN COIL UNIT

๑.๓ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

๑.๔ ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๕ ตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๖ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๑.๗ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ช่วย ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้

๑.๘ เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ ตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ

๑.๙ ตรวจสอบอะไหล่ชำรุดนอกบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ พร้อมกับรายงานให้ น.ควบคุมงาน ทราบ

๒. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน<u>เดือนมกราคม</u> ผู้รับจ้างต้อง

๒.๑ ล้างทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของ CONDENSING UNIT โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีด

๒.๒ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งของ FAN COIL UNIT

๒.๓ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

๒.๔ ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๕ ตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๖ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๒.๗ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ช่วย ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้

๓. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน<u>เดือนเมษายน</u> ผู้รับจ้างต้อง

๓.๑ ล้างทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของ CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT ด้วยน้ำยาล้างคอยล์ของเครื่องปรับอากาศ โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีด

๓.๒ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งของ FAN COIL UNIT

๓.๓ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

๓.๔ ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๓.๕ ตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๓.๖ ตรวจสอบ...

๓.๖ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๓.๗ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ช่วย ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้

๓.๘ เปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ ตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ

๓.๙ ตรวจสอบอะไหล่ชำรุดนอกบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ พร้อมกับรายงานให้ น.ควบคุมงาน ทราบ

๔. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในเดือนกรกฎา ผู้รับจ้างต้อง

๔.๑ ล้างทำความสะอาดครีบระบายความร้อนของ CONDENSING UNIT โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงฉีด

๔.๒ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและถาดน้ำทิ้งของ FAN COIL UNIT

๔.๓ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟ

๔.๔ ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๕ ตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๖ ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๗ ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ช่วย ทุกตัวให้สามารถใช้งานได้

๕. ในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในเดือนสุดท้าย ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของเครื่องปรับอากาศทุกระบบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๖. ให้จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาตามระยะเวลาแต่ละครั้ง ประกอบด้วยแบบรายงานพร้อมภาพถ่าย ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังการดำเนินการ จำนวน ๖ ชุด ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยส่งผ่านผู้ควบคุมงาน

.....

ผู้ตรวจ

ร.ต. [signature]

นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.

๑๙ ส.ค.๖๖

รายการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร
รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขอเข้าปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๗ วันทำการ (นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง) พร้องส่งแผนการปฏิบัติงาน รายชื่อ วิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องกลระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ลงนามรับรองสำเนาโดยเจ้าของใบประกอบวิชาชีพดังกล่าว เจ้าหน้าที่ช่าง นายงานของผู้รับจ้างและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

๒. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๓. กรณีเครื่องปรับอากาศขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ช่างเข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าแรงงานและค่ายานพาหนะในการเดินทาง นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ

๔. ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ช่างมาประจำ ณ สถานที่ของผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ ๐๗๓๐ – ๑๖๓๐ น ทุกวัน

๕. เจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อย โดยต้องมีรายชื่อ ตราบริษัท/ห้าง บนชุดสวมใส่

๖. งานจ้างครั้งนี้เป็นงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ วัสดุหรืออุปกรณ์รายการตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองพัสดุ โดยผู้รับจ้างต้องส่งพัสดุทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น

๗. ผู้รับจ้างต้องทำบัญชีรายการพัสดุชำรุดส่งคืน กพย.ชย.ทอ. หลังจากทำการเปลี่ยนพัสดุตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองพัสดุเรียบร้อย โดยให้ผู้ควบคุมการซ่อมเป็นผู้ตรวจสอบในการส่งคืน

๘. อะไหล่ที่ผู้รับจ้างเปลี่ยนให้ตามรายการในบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองพัสดุ หากเกิดการชำรุดในระหว่างสัญญา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางราชการ

๙. เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาจ้างยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านนายทหารควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันที เพื่อทางราชการจะได้ดำเนินการให้ต่อไป โดยในระหว่างดำเนินการหากมีอะไหล่ชำรุดผู้รับจ้างต้องใช้อะไหล่สำรองเปลี่ยนให้ก่อนเพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นอะไหล่ที่ชำรุดเป็นอะไหล่หลัก เช่น Compressor, Main Board, Chiller และ ปั๊มน้ำ

๑๐. กรณีอะไหล่เครื่องปรับอากาศชำรุด จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ ชย.ทอ.จะเป็นผู้จัดหาอะไหล่ให้หรือแจ้งให้ผู้รับบำรุงรักษาเสนอราคาและจัดหาอะไหล่ก็ได้ โดยไม่คิดค่าแรงเพิ่มเติมในการซ่อมเครื่อง หรือติดตั้งอะไหล่ใหม่นั้น

๑๑. ผู้รับจ้าง...

๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างเองทุกกรณี

๑๒. ผู้รับจ้างต้องทำ "เอกสาร" รายงานผลการปฏิบัติบำรุงรักษา จำนวน ๖ ชุด ให้ผู้ควบคุมการซ่อมภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป (ส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓ ชุด, ผู้ควบคุมการซ่อม ๑ ชุด, ชย.ทอ. จำนวน ๑ ชุด และ กรง.ชย.ทอ.(ผจง.ฯ) จำนวน ๑ ชุด)

๑๓. ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศที่คาดว่าจะชำรุดจากการเสื่อมสภาพหรือใกล้หมดอายุการใช้งาน แล้วทำบัญชีรายการ แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบภายในเดือนมิถุนายน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลทำประมาณการจ้างซ่อมบำรุงรักษาในปีถัดไป

๑๔. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้พัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑๕. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามรายการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อ ๑. ถึงข้อ ๑๔ อย่างเคร่งครัด หากมีข้อบกพร่องใดเกิดขึ้นแล้วทำให้ทางราชการเสียหาย หรือได้รับความเดือนร้อนจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา

ผู้ตรวจ

ร.ต. [signature]

นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.

ส.ค.๖๖

ผนวก ฉ.

แนบท้ายราชการ ทอ.กบ.๐๑๒/๑

<u>การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน</u>

งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

และอาคารบริวาร รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานครั้งนี้ออกเป็น ๔ งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งานงวดที่	จำนวนเงินเป็นอัตราร้อยละของงานทั้งหมด	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน(วัน)นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา
1	๓๐ %	- ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสัญญาจ้างนี้ตามรายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในเดือนที่ ๑ ถึงเดือนที่ ๓ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งอะไหล่ตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย	๓๑ ธ.ค. ๖๖
2	๒๐ %	- ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสัญญาจ้างนี้ตามรายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในเดือนที่ ๔ ถึงเดือนที่ ๖ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย	๓๑ มี.ค. ๖๗
3	๓๐ %	- ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสัญญาจ้างนี้ตามรายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในเดือนที่ ๗ ถึงเดือนที่ ๙ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย	๓๐ มิ.ย. ๖๗
4	๒๐ %	- ผู้รับจ้างส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่คาดว่าจะชำรุดจากการเสื่อมสภาพหรือใกล้หมดอายุการใช้งานภายในเดือน มิถุนายน เป็นที่เรียบร้อย - ผู้รับจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสัญญาจ้างนี้ตามรายละเอียดการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในเดือนที่ ๑๐ ถึงเดือนที่ ๑๒ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับรองรายงาน ผลการปฏิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรียบร้อย	๓๐ ก.ย. ๖๗

<u>หมายเหตุ</u>

- งวดงานของระยะเวลาบำรุงรักษา ๑๒ เดือน
- พร้อมแนบรูปถ่ายตามแบบฟอร์มตรวจซ่อมบำรุงรักษา ในทุกงวด

ผู้ตรวจ

ร.ต.

นสถว.ฝถว.ผจง.กรง.ชย.ทอ.

๒๔ ส.ค.๖๖

เงื่อนไขการเสนอราคาที่ ๑๓/๖๐
งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดตั้งแต่ ๑๑ – ๕๐ ตัน

๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

๑.๑ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมค่าแรง วัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน รายละเอียดตามผนวก ข.

๑.๒ ต้องแยกรายละเอียดราคา วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน และภาษี รวมไว้ในใบประมาณการตามผนวก ค.

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับถัดจากวันเปิดซองสอบราคาหรือวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หรือผลงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือผลงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ ๑๑ – ๕๐ ตัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่กรมช่างโยธาทหารอากาศตรวจสอบรับรอง

น.อ.
(กีรติ ปิงเมือง)
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทอ.
พ.ย.๖๐

อนุมัติ

พล.อ.ต.
(สุรพล พุทธมนต์)
จก.ชย.ทอ.
พ.ย.๖๐

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.
(ศุภชัย ทองโสม)
รรก.นธน.ชย.ทอ.
พ.ย.๖๐

ใบงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

วันที่.....

อาคาร..... ชั้น..... ห้อง.....

หมายเลขเครื่องปรับอากาศ..... ยี่ห้อ.....

ขนาด.....BTU ชนิดน้ำยา.....

ชนิดเครื่องปรับอากาศ ☐ ติดผนัง ☐ แขวนใต้ฝ้า ☐ ตั้งพื้น ☐ ตู้ตั้ง ☐ ท่อลม

ลำดับ	รายละเอียด		บันทึกผล		หมายเหตุ
			ก่อนล้าง	หลังล้าง	
1	อุณหภูมิหน้าคอยล์เย็น (C)				
2	ระบบไฟฟ้า คอมเพลสเซอร์	-Volt (V)			
		-Ir (A)			
		-Is (A)			
		-It (A)			
3	แรงดันน้ำยา				

ผลการตรวจเช็ค ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ.....

.....

ช่างผู้ใช้บริการ .....

สำหรับเจ้าของอาคาร / เจ้าของผู้รับบริการ

รายละเอียดตามสัญญาที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าตามแบบฟอร์มที่กำหนด	
2	ตรวจเช็คการทำงานเครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
3	ถอดล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ	
4	ถอดล้างทำความสะอาดพัดลมคอยล์เย็น	
5	ล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
6	ล้างทำความสะอาดน้ำทิ้งและดูดท่อน้ำทิ้ง	
7	ล้างทำความสะอาดแผลคอยล์ร้อนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง	
8	ล้างทำความสะอาดพัดลมและฝาครอบ	
9	ล้างทำความสะอาดคอมเพลสเซอร์	
10	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พร้อมขันขั้วต่อสายไฟฟ้าทุกจุดให้แน่น	

สำหรับเจ้าของอาคาร / เจ้าของผู้รับบริการ

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....ปี.....


น.ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....เดือน.....ปี.....

รูปภาพการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษา

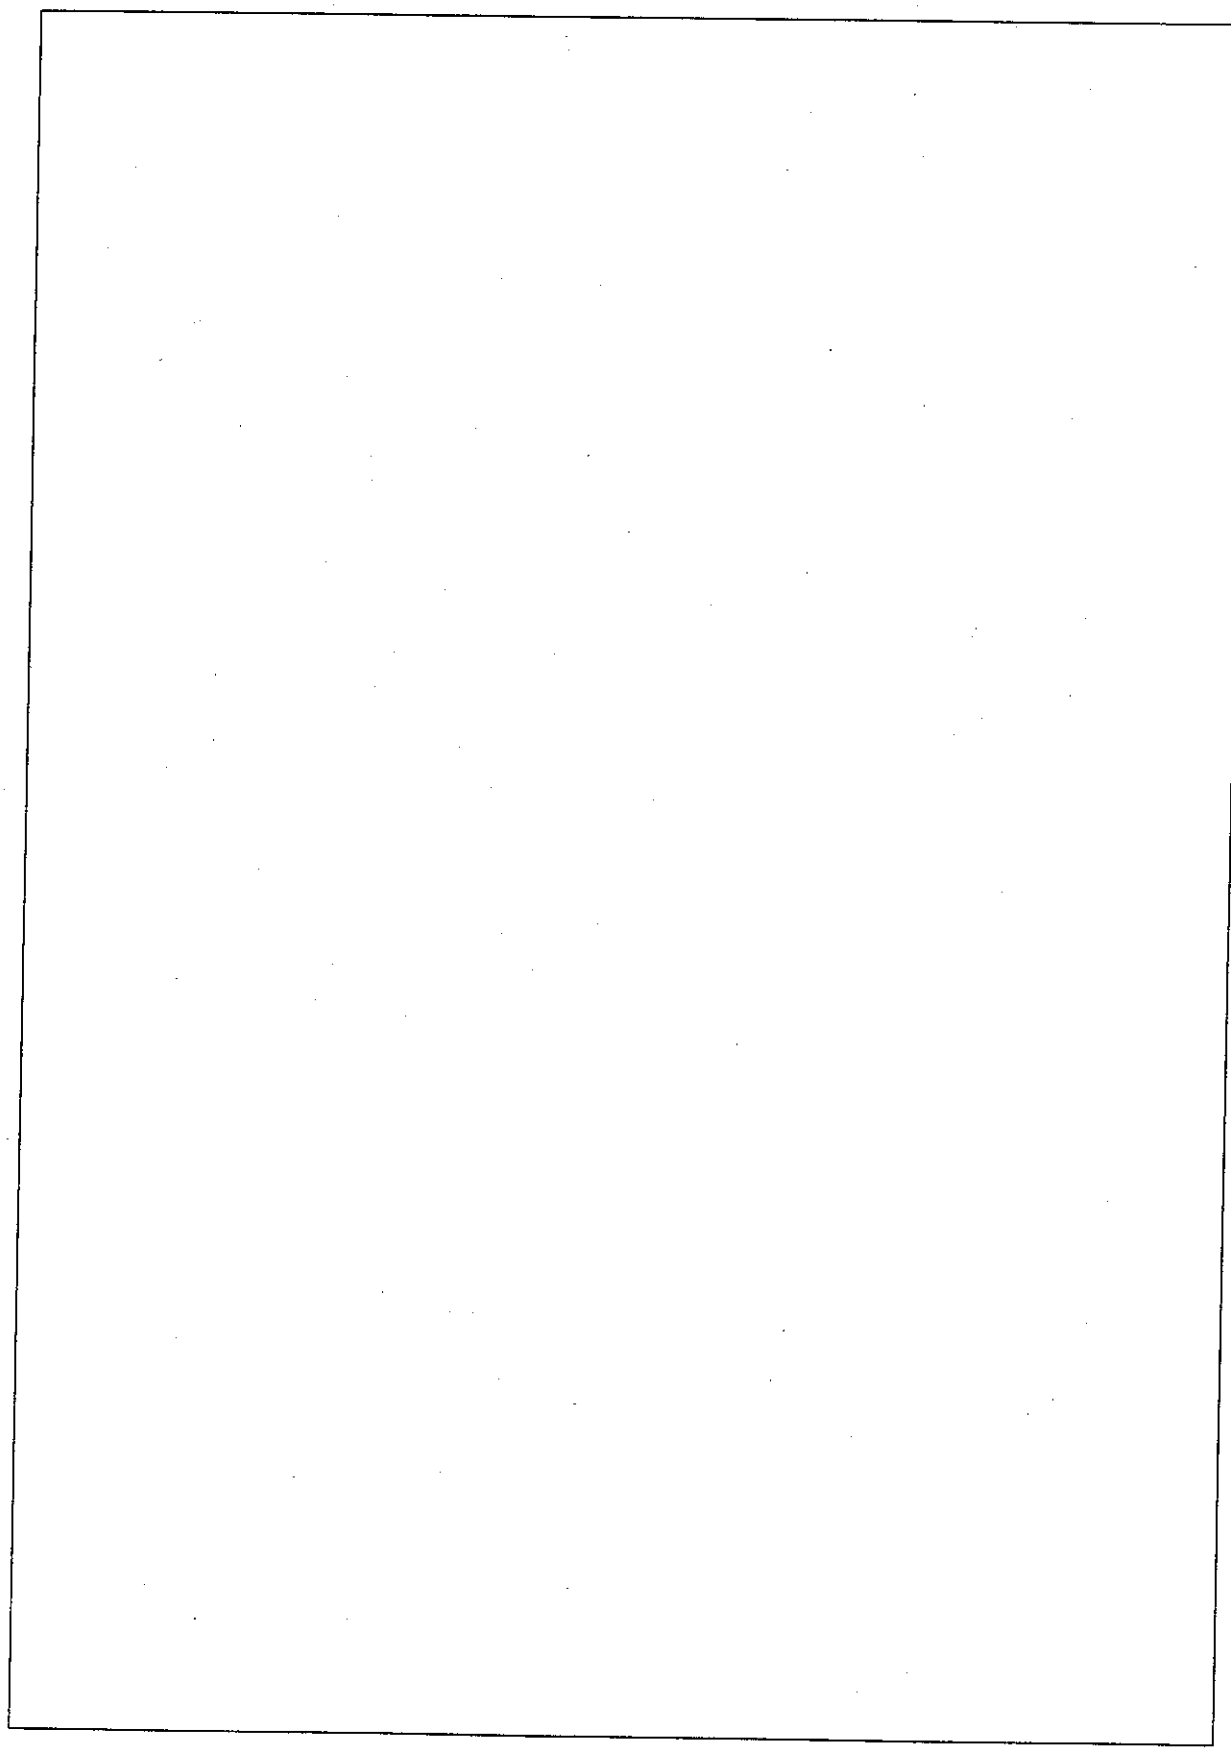

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร รพ.ทอ. (สีกัน) พอ.

๑.๒ ความเป็นมา ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๖๗

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปรับอุณหภูมิของอากาศภายในห้อง

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๘๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพัน-แปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล พอ.

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียนกฎกระทรวง คำสั่ง มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

รายละเอียดตามบัญชีประมาณการสิ้นเปลืองวัสดุ (ผนวก ข.)

๓. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบ ๑๒ เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔. งวดงานการการจ่ายเงิน

กรมช่างโยธาทหารอากาศ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้วโดยถือราคาเหมารวมเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมช่างโยธาทหารอากาศ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกฎกระทรวง คำสั่ง มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๘. การกำหนดระยะ...

สัญญาจ้าง

เหมาซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ ที่ อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

สัญญาเลขที่ น.๕ /๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมช่างโยธาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่าง กองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ตำแหน่ง เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นผู้แทน กองทัพอากาศ กระทำการตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุวรรณเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย นายบรรดล ศรีเมือง อายุ ๔๔ ปี สัญชาติไทย ตำแหน่งกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นฐ.๐๐๖๔๗๗ ลงวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขอบเขตของงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เครื่องปรับอากาศ” ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ และอาคารบริวาร โรงพยาบาลกองทัพอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๗๓ เครื่อง

ผู้รับจ้างจะจัดหาวัสดุสิ่งของชนิดที่ดีได้มาตรฐาน ใช้เครื่องมือดี และช่างผู้ชำนาญและฝีมือดี เพื่อใช้ในงานจ้างที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	รายการละเอียด	จำนวน	๑๑ (สิบเอ็ด)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๒ (สอง)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓	ใบเสนอราคา	จำนวน	๑ (หนึ่ง)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔	การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน	จำนวน	๑ (หนึ่ง)	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕	หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน	จำนวน	๕ (ห้า)	หน้า
๒.๖ ผนวก ๖	หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	จำนวน	๑ (หนึ่ง)	หน้า

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ผู้รับจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ระยะเวลาให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖.รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๒ (สิบสอง) เดือน

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๓,๘๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๓,๘๙๓.๔๖ บาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนค่าแรงงาน ค่าสิ่งของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวดๆ รวม ๔ (สี่) งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๔๗,๑๔๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามสัญญาแล้ว แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๖๔,๗๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามสัญญาแล้ว แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๒๔๗,๑๔๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามสัญญาแล้ว แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๑๖๔,๗๖๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ เป็นเวลา ๓ (สาม) เดือน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามสัญญาแล้ว แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ ในเวลาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๔

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ..... ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๔ หรือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของ เครื่องปรับอากาศ ส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๔ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างบริการดังกล่าวได้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัตราค่าจ้างดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อได้ระบุไว้ในผนวกเพิ่มเติม ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส นครปฐม ชื่อบัญชี นริษัท สุวรรณเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๒๓๙๓๔๖๒๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็น ผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างตกลงบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ ตามสัญญานี้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๓๔.๓๒ บาท (สามสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ เครื่องปรับอากาศ ได้

ข้อ ๖. การให้บริการ

ผู้รับจ้างตกลงว่า การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ ให้รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันความชำรุดเสียหายของ เครื่องปรับอากาศ ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ โดยจะทำการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นทุกประการ เพื่อให้ เครื่องปรับอากาศ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าจ้างตามข้อ ๔ แห่งสัญญานี้

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้ช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและฝีมือดีมาตรวจสอบบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ตามระยะเวลาที่กำหนดในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญา ในกรณี เครื่องปรับอากาศ ขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างโดยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับจ้างทราบทางวาจา ทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งให้ถือเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญานี้แล้ว และผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๒๔ (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้ามาซ่อมแซมแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือดีกว่ามาเปลี่ยนให้ใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง (เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมง) ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างบำรุงรักษา (รายงวด) ตามสัญญา นับจากเวลาที่ครบกำหนดจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างได้เริ่มการซ่อมแซมแก้ไข หรือจนถึงเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลภายนอกซ่อมแซมแก้ไขแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องปรับอากาศ ตามสัญญานี้ ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะของ เครื่องปรับอากาศ หรือส่วนประกอบที่ติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังที่สัญญานี้มีผลบังคับและความเสียหายของ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆ เป็นเหตุให้เครื่องปรับอากาศ ของผู้ว่าจ้างเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี โดยไม่อาจแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหา เครื่องปรับอากาศ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมชดใช้แทนหรือชดใช้ราคา เครื่องปรับอากาศ ในขณะที่เกิดความเสียหายในกรณีที่ไม่อาจจัดหา เครื่องปรับอากาศ ดังกล่าวชดใช้แทนได้ ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ว่าจ้างบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างจัดหา เครื่องปรับอากาศมาชดใช้ให้แทนหรือชดใช้ราคา เครื่องปรับอากาศ ตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญานี้ ซึ่งคิดเป็นเงิน ๘๒๓.๘๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ต่อวัน จนกว่าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๑๐ และหากผู้ว่าจ้างต้องใช้ เครื่องปรับอากาศเครื่องอื่นปฏิบัติงานแทนเครื่องที่เสียหายนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวทั้งสิ้นแทนผู้ว่าจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดยผิดกฎหมายหรือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้แทน ช่าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างอีกด้วย

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๑๙๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ..... ผู้รับจ้าง

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องหาหลักประกันมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การบอกเลิกสัญญา

หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) จากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ..... ผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควรได้ทันที นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาในข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ..... ผู้รับจ้าง

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และส่งเก็บที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ อีกหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พลอากาศตรี เรวัต ทัตติยพงศ์ ผู้ว่าจ้าง

(เรวัต ทัตติยพงศ์)

(ลงชื่อ) นาย บรรดล ศรีเมือง ผู้รับจ้าง

(บรรดล ศรีเมือง)

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ณัตยา ไทยตรง)

(ลงชื่อ) นาวาอากาศโท นิธินัย รัตนพาณิชย์ พยาน

(นิธินัย รัตนพาณิชย์)

รองหัวหน้าฝ่ายจดหา ผจท.กพอ.ขอ.หอ (ลงชื่อ) เรืออากาศเอกหญิง ณัตยา ไทยตรง พยาน

๑๒ / ก.ย / ๖๕

(ณัตยา ไทยตรง)